



1 キュービカル基礎、フェンスは建築工事
2 寸法は参考値とする。

- ① 底片受光面
- ② 底片受光面
- ③ 底片受光面
1. 底片受光面
2. 底片受光面
3. 底片受光面

株式会社 山下設計
YAMASHITA ARCHITECTS&ENGINEERS, INC.

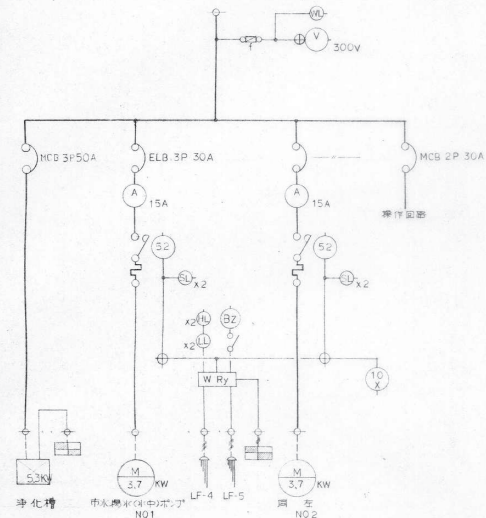


P-1
(P3水型)

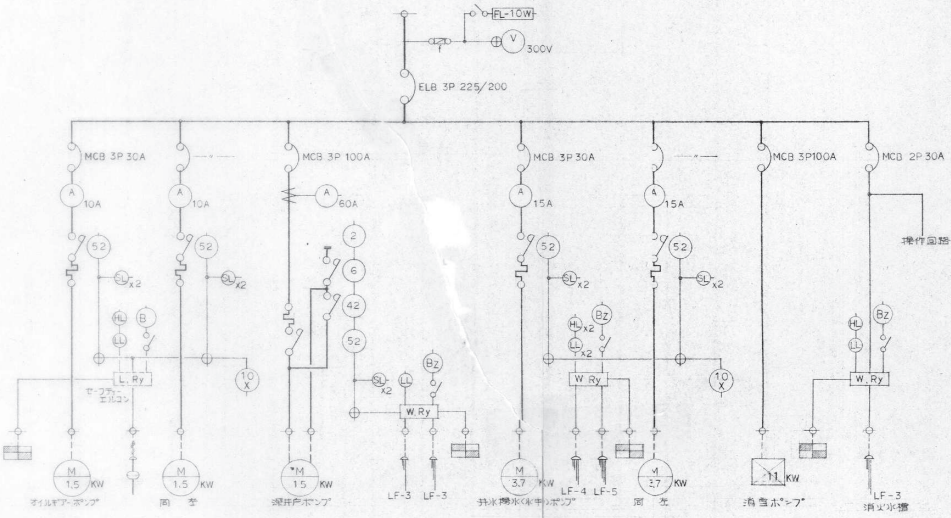


P-2

ラック	表示名称	ラック	表示名称
OL 1	G Ry 動作	OL 8	井水ポンプ停止 異常
OL 2	OCR	OL 9	浄化槽 異常
OL 3	LD	OL 10	予 備
OL 4	市水ポンプ 異常	OL 11	漏火検知 異常
OL 5	市水ポンプ 異常	OL 12	P-1 サバルリレ動作
OL 6	井 戸 異常	OL 13	P-2
OL 7	井水ポンプ 異常		

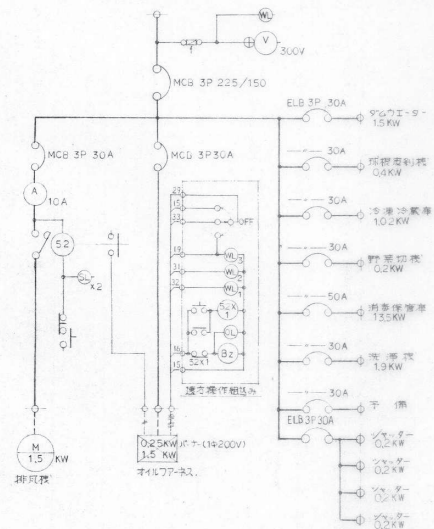


回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
回路名称	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ
容量	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
消費電力	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

PL-1

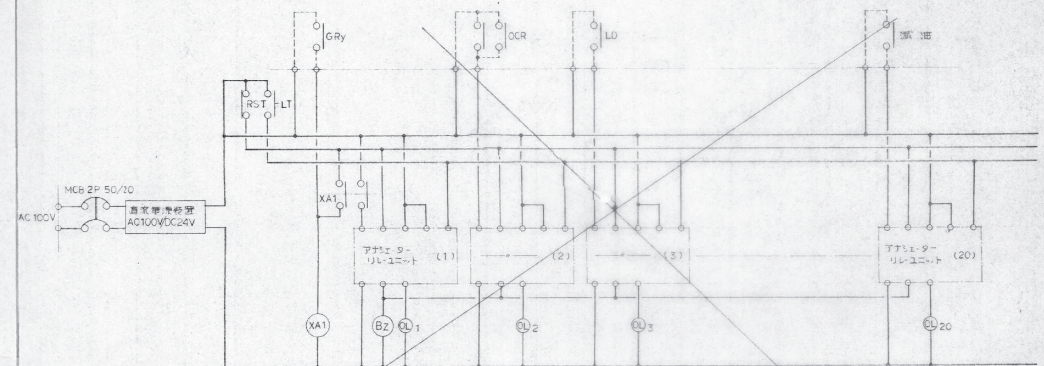

遠方監視器
(注) 板倉町警察へ通知する。

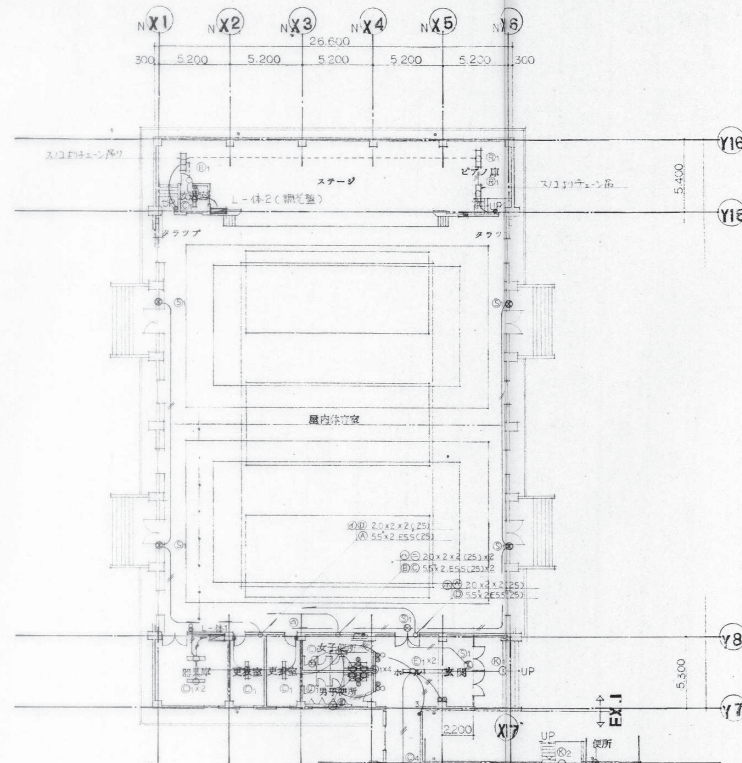

屋内体育館棟


1. 柱間配線は下記に示す

WF 20-20 E20 (天井照明)
1.6-20 E20
30 E20
20x2 E20
20x30 E20
30x2 E20
IV 20x2 (19)
16x2 (19)
X3 (19)
X4 (25)
X5 (25)
X6 (25)
X7 (25)
X8 (31)

WF ケーブル・上下1.5m間は電線管にて保護メス。

2. 今更替のケーブルは 電線管 20x25


3. 今更替のケーブルは 200x200x100 S-15

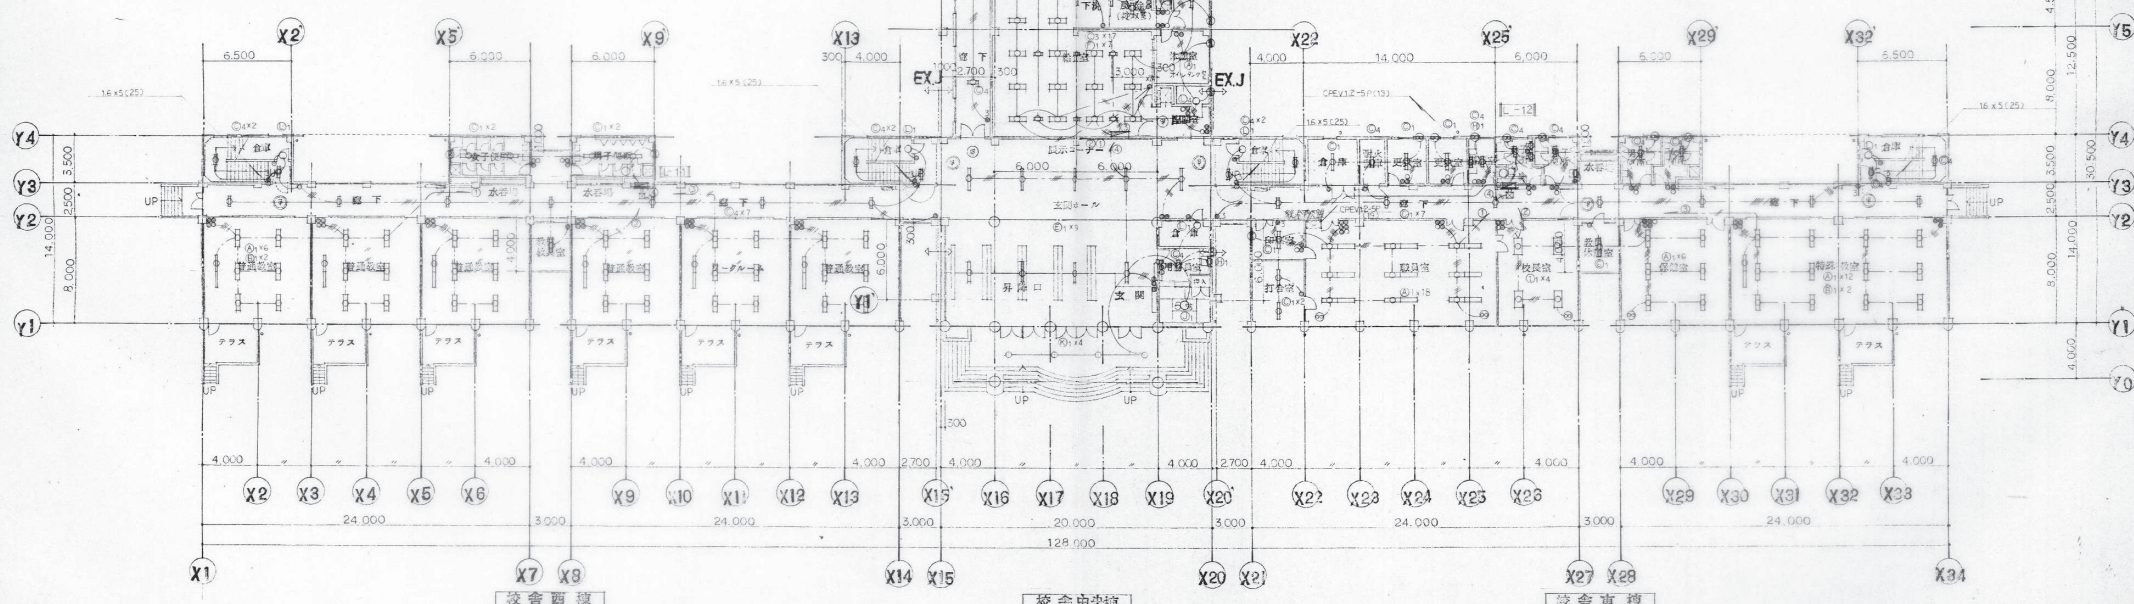


教室西棟


教室中央棟

教室東棟

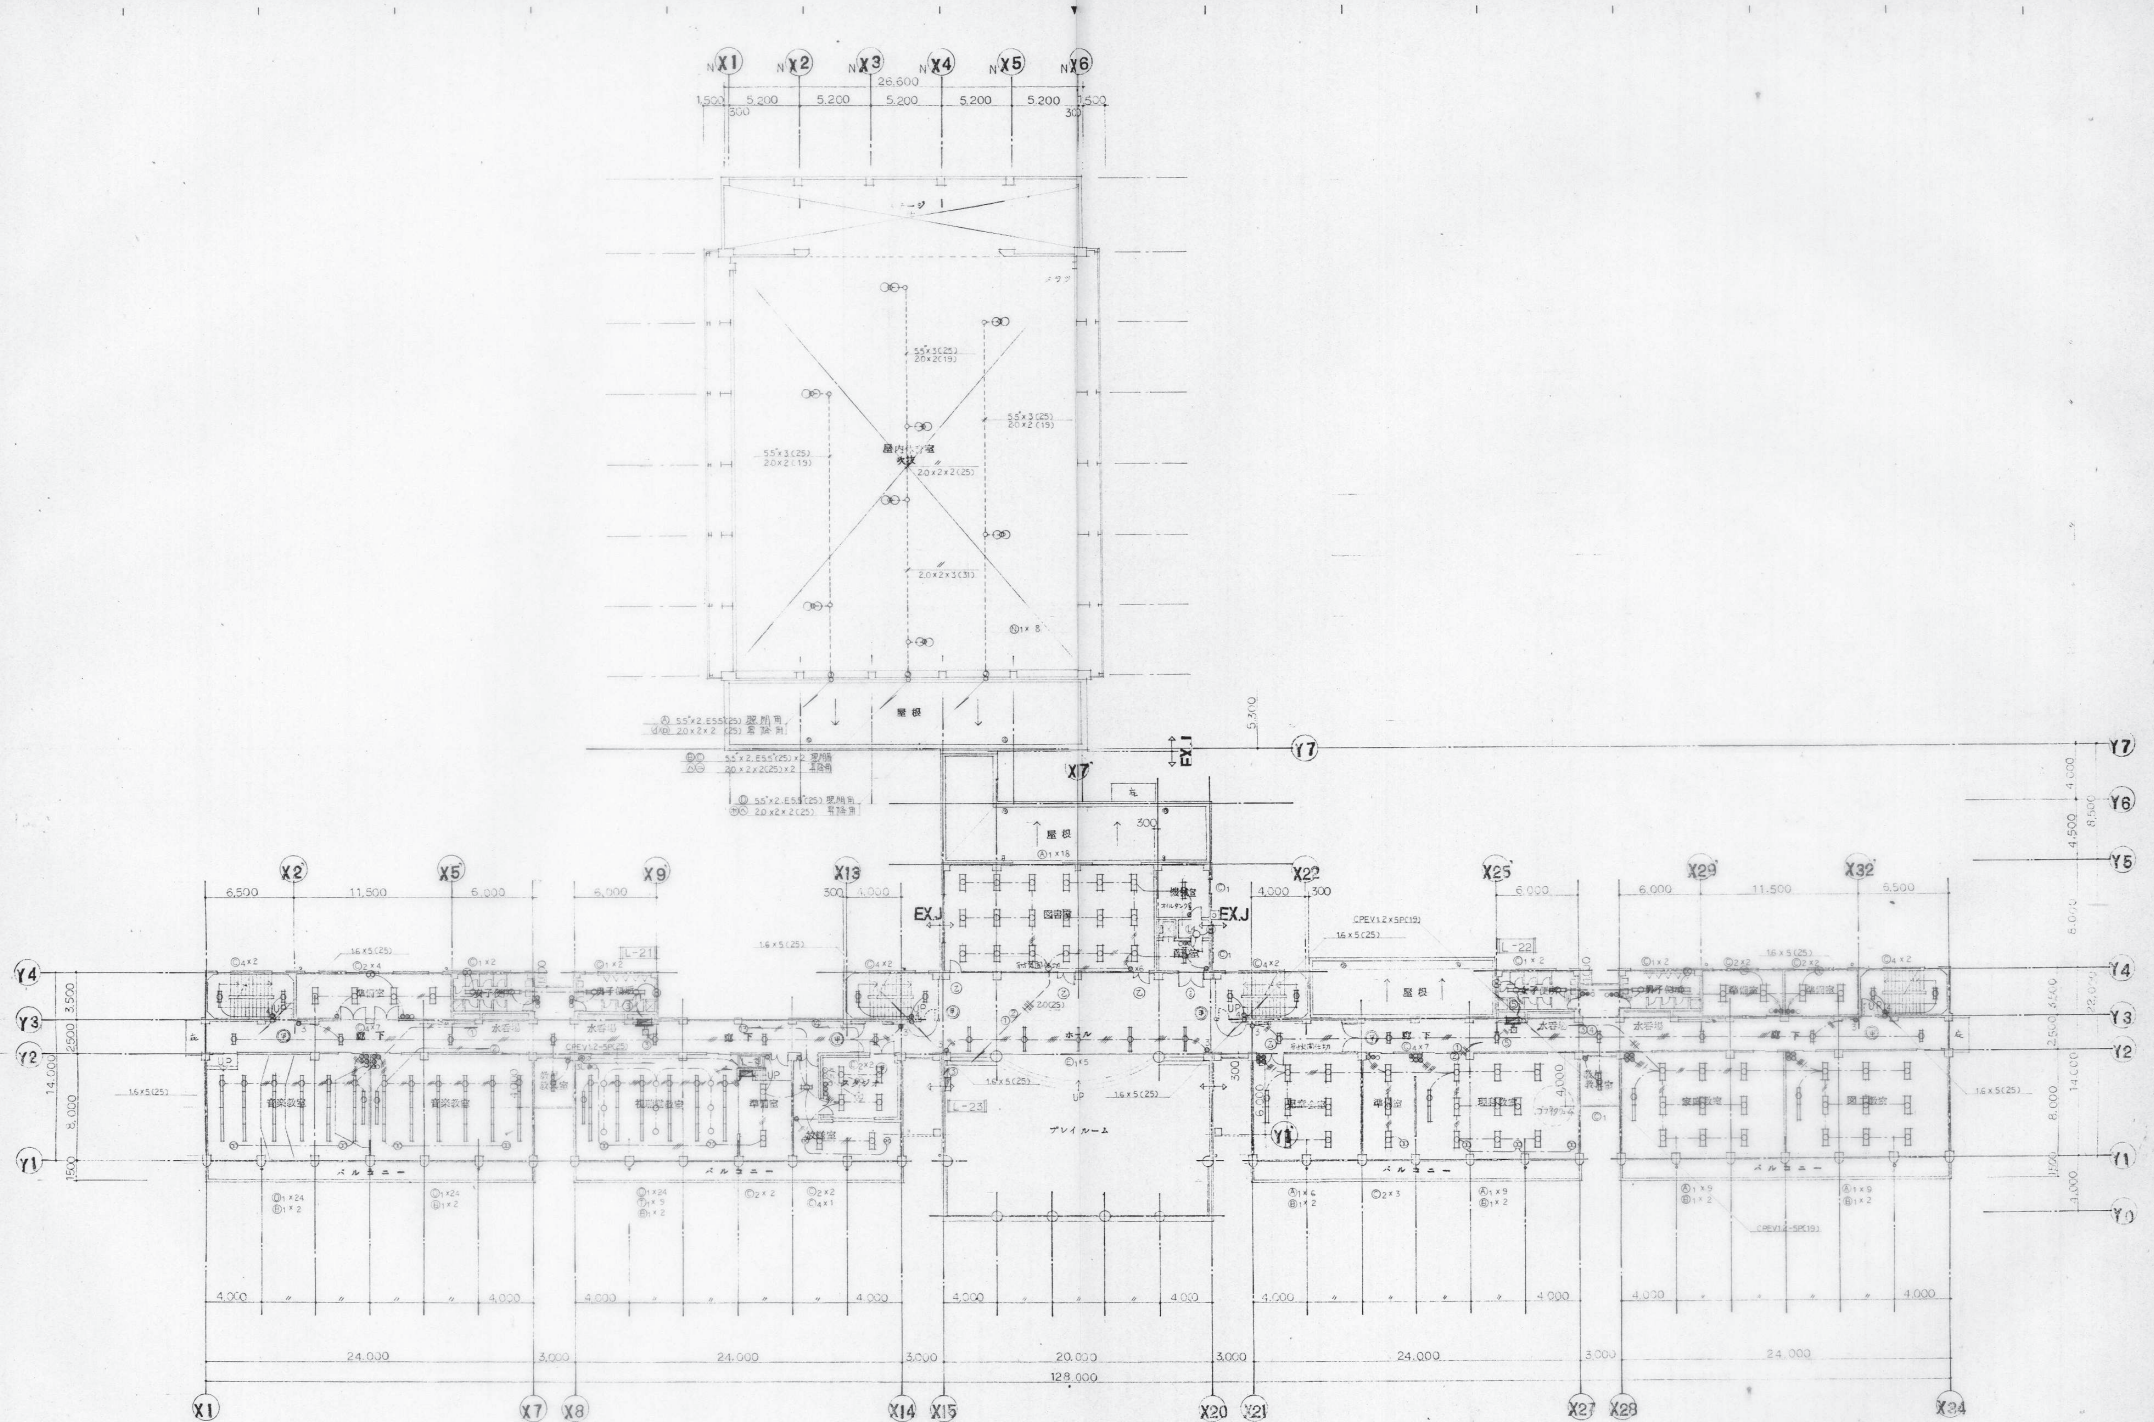


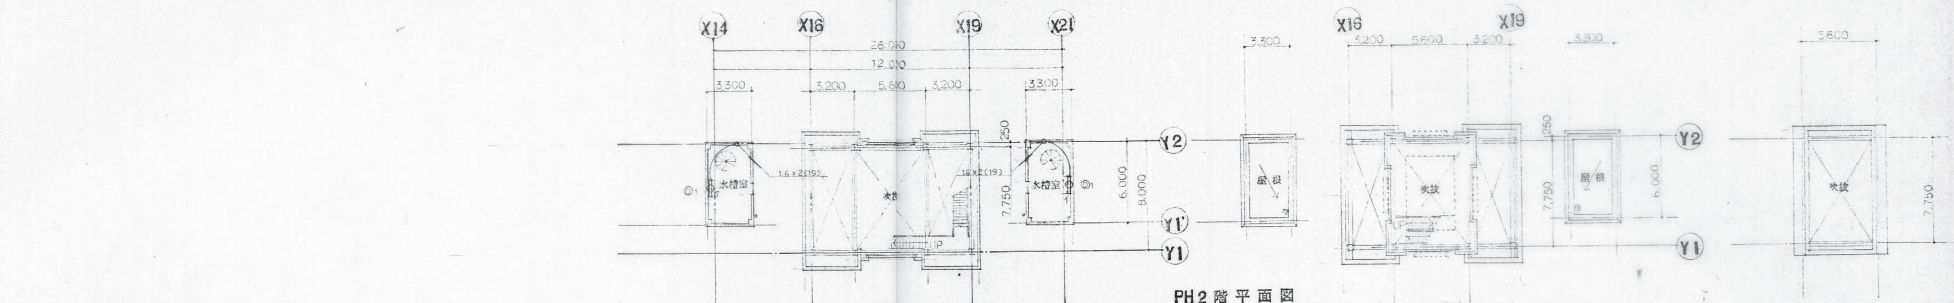

PH2階平面図

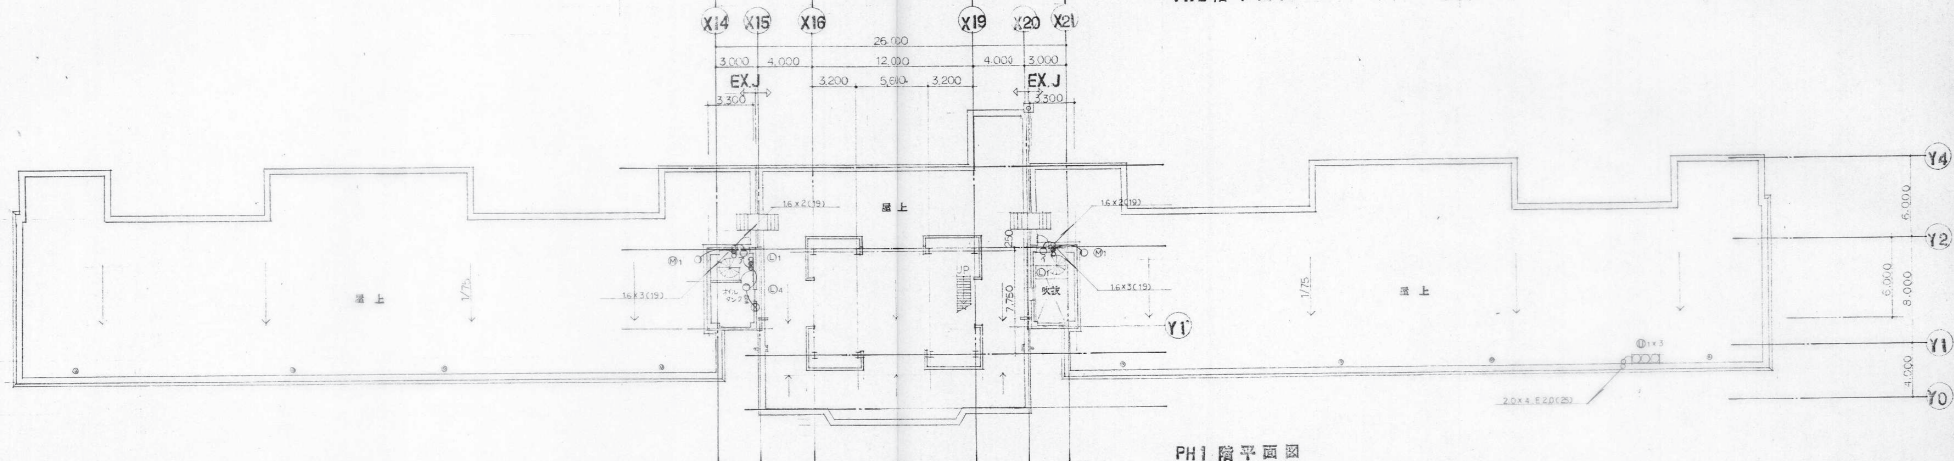

PH1階平面図

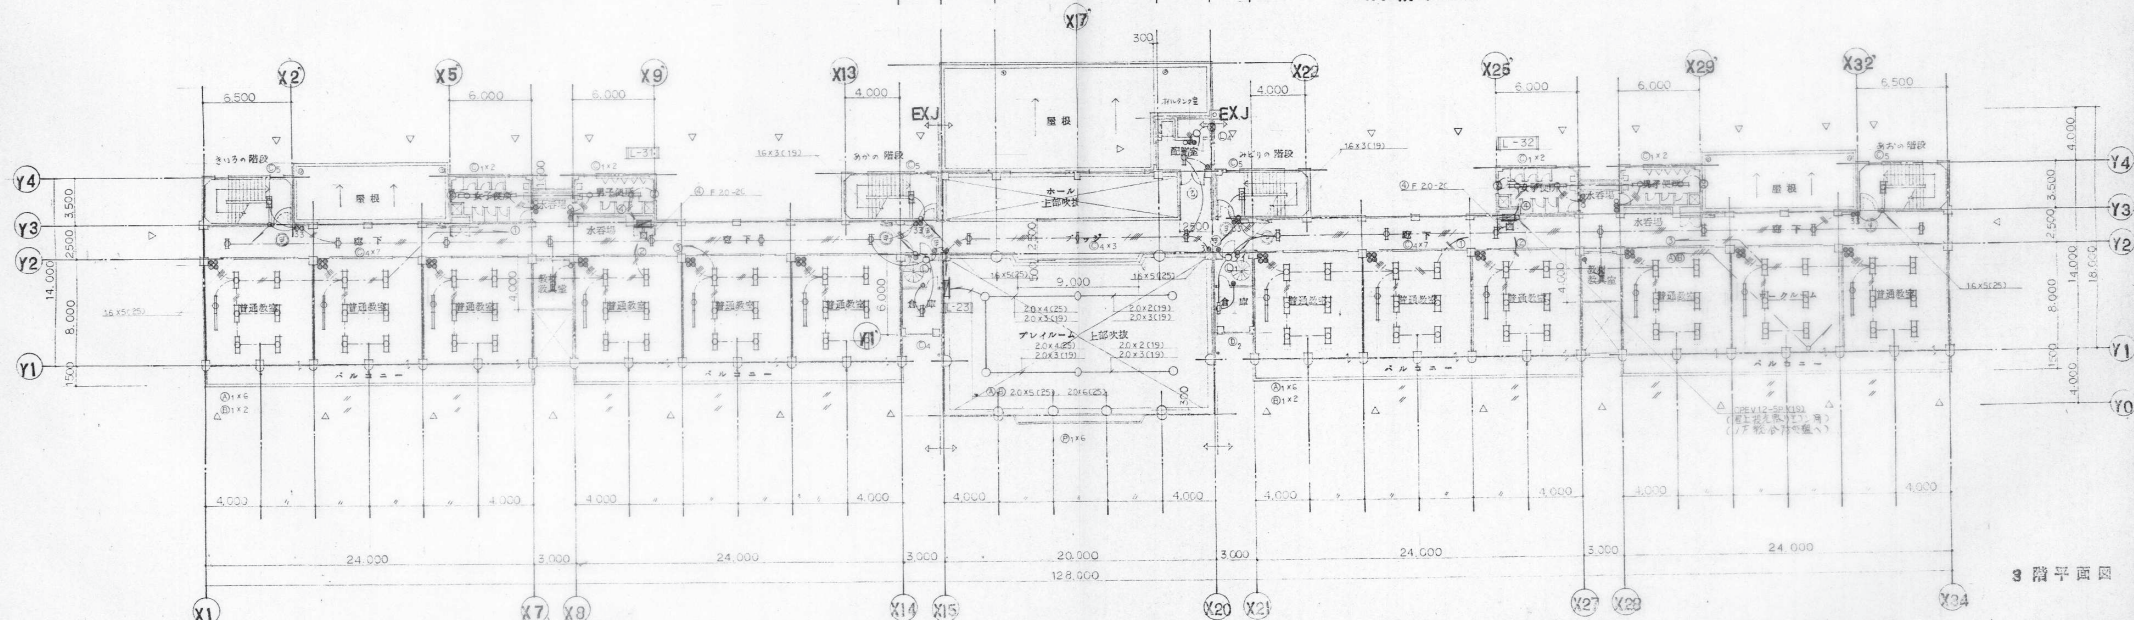

3階平面図